

今年もエコジョーズ住宅の
暖房シーズンが始まります!

友だち追加で

エコジョーズ暖房と
パネルヒーターの
おトクで快適な
温度設定をご紹介します!



友だち募集中

LINE



友だち追加はコチラから↑↑

帯広ガス株式会社
LINE公式アカウント

さらに「**myおびがす**」に申込み
いただくと
ガス使用量実績がグラフで確認可能

LINE友だち追加方法

ホーム ▶ 友だち追加 ▶ QRコード ▶
上のQRコードを読み取り ▶ 追加 をタップして完了

でででいっき

うちにはたまに、妖怪が出没します。

・電気つけばなし
・出しっぱなし
・使いっぱなし など...
これらを「妖怪ばなし」と呼んでいます。

「もう!!」と思うことも、妖怪のせいになると、少しは怒らず
おだやかに伝えられる(たぶん)のでオススメです。



帯広ガスからの大切なお知らせ

3年に1度の安心点検!!

ガス設備
定期保安点検

ガス事業法により4年以内に市内を一巡する
よう地区ごとに定期点検を実施しています。

点検は
無料です



作業時間
15~20分
作業内容により
かわります

点検地区のご確認方法

ガスご使用量のお知らせ(兼)
ガス料金等口座振替済領収証
日頃、帯広ガスをご利用いただきありがとうございます。

料金番号 00987-6543-210

お客様名 帯ガス ほのお 様
ご住所 帯広市西9条南8丁目5
方書

ガスご使用量のお知らせ

2021年5月分 期間 4月6日~5月5日
検針日 5月5日 振替予定日
当月指数 75.0 m³
前月指数 50.0 m³
メーター差 25.0 m³

今月のご使用量 25 m³
請求予定金額(税込)

【器具・工事は含まれません。推定等、
実際の請求額と異なる場合があります。】

日頃、帯広ガスをご利用いただきありがとうございます。

料金番号 00987-6543-210

お客様名 帯ガス ほのお 様
ご住所 帯広市西9条南8丁目5
方書

料金番号 00987-6543-210

頭5ケタの番号が点検該当地区です。

■ ガス設備点検予定地区 ■

・10/17~12/15まで
・00311 ・00312
・00313 ・00314
・00315 ・00316

※訪問日は巡回状況により数ヶ月前後
する場合がございます。

※訪問の月は巡回状況により数ヶ月前後する場合があります。

ガス設備定期保安点検に関するお問い合わせ

点検実施会社

OBIHIRO GAS

株式会社 帯ガスサービス

帯広市西9条南8丁目5 (帯広ガス株式会社内)
TEL(0155)24-6000

毎月のガス使用量・料金照会。
お支払い状況の確認に便利!

さらに... ガス指針の訂正も可能になりました!



帯広ガスポータルサイト
「myおびがす」




ほっと一息に関するお問い合わせ

ほっと ぽわっと ぬくっと
帯広ガス株式会社
〒080-0019 帯広市西9条南8丁目5番地
☎(0155)24-4200

帯ガスだより 10²⁰²²月号 vol.175
ほっと一息

必見!エコジョーズ住宅の
「暖房設定のコツ」教えます。

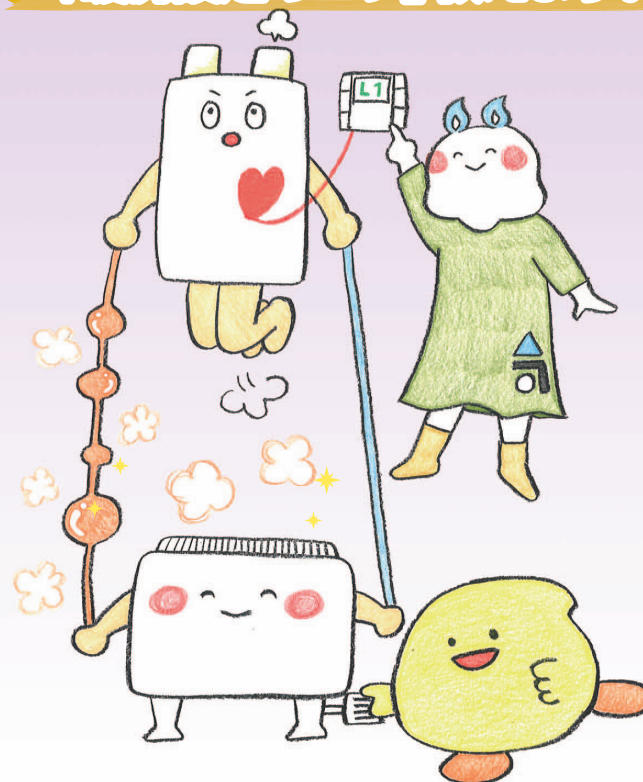

■ 「ガスと暮らしの安心」運動2022

■ 電源コンセントの不要な
電池式ガス警報器が新発売!

保安情報

定期保安点検のお知らせ

てくてく日記

ガス検針員募集

帯広ガスのホームページもご覧ください

https://www.obigas.co.jp 帯広ガス | 検索

「ガスと暮らしの安心」運動実施中!!

令和4年9月1日～11月30日

ガス機器使用時の換気、換気設備及び
ガス機器の点検・清掃・整備等
「日頃のチェック」で事故は防げます。

あなたの日頃のチェックでガスを快適＆安心にお使いいただけます。

みなさま一人ひとりがガス機器や接続具に
日頃から注意して、快適＆安全にガスを使いましょう。

●主催：一般社団法人日本ガス協会/一般社団法人日本コミュニティガス協会

●後援：経済産業省

●協賛：一般社団法人日本ガス石油機器工業会/ガス警報器工業会

安心チェック ポイント1


ガス警報器が作動したり、ガス臭いと感じたときはすぐ帯広ガスへ!



警告

- 火気は絶対使用しないでください。
- 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。

火気厳禁



●窓や戸を大きく開けましょう。

●ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。

すぐガス事業者へ連絡してください

**ガス漏れ等の
緊急時
24時間対応**

- お名前 ●ご住所 ●ご近所の目標
- その場の状況をお知らせください。

帯広ガス株式会社 ☎(0155)24-4200

地震や火災の時も、あわてずに!

あせらず、揺れが止まってから使用中の
ガス機器の器具栓、ガス栓を閉めてください。



揺れがおさまってから...

- ①ガス臭いときは、窓を開けて風通しをよくし、メーターガス栓を閉めたうえで、ただちに、帯広ガスにご連絡ください。(火気は絶対、使用しないでください。)
- ②メーターガス栓、器具栓を開いてガスが出ていればそのまま使用できます。
○ただし、使用中は、その場を離れないでください。【もし、ガスが止まった時の供給再開にあたって】
- ③ラジオ、テレビ、広報車などで、ガスの供給再開予定などをお知らせします。
- ④帯広ガスの担当者がご家庭のガス設備を点検し、ガス漏れなどを調べ、安全確認をいたします。

【マイコンメーター設置の場合】


- ①マイコンメーターが作動しガスが止まっている状態の時はランプが点滅しています。復帰ボタンを押し、ランプの点滅終了後ガスが使用できます。
- ②マイコンメーターは作動しないがメーターガス栓を閉止した場合すぐに器具を使用せず必ずメーターガス栓を開いてからご使用ください。逆の場合メーターが作動しガスを止め点滅いたします。その時はメーターガス栓を開き復帰して下さい。

安心チェック ポイント2

ガス設備には、お客様の所有物と、
ガス事業者の所有物の2種類があります。

敷地内のガス設備は、お客様の所有物です。

敷地内のガス管や建物に組み込まれたガス管は、お客様の大切な所有物です。ガス管の修理、お取り替えは有償で施工させていただきます。

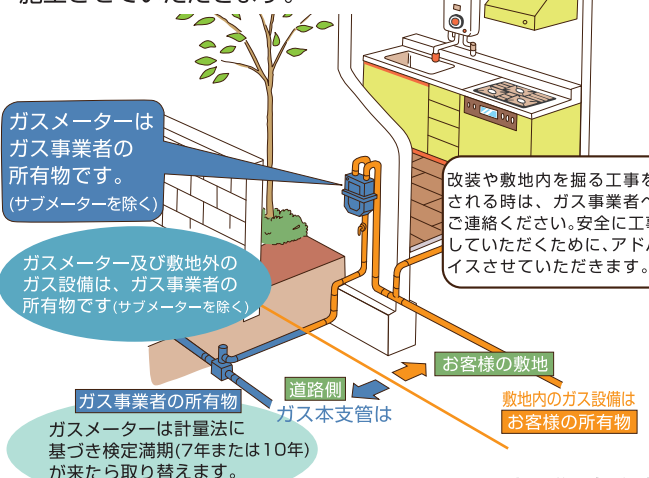

地中の古いガス管を 交換して安心!

土の中に埋められた亜鉛メッキ製のガス管(白ガス管)は、年を経るとともに腐食が進みます。腐食したガス管を使用していると、ガス漏れの危険性があります。埋設されている環境にもよりますが、およそ20年が交換の目安です。

腐食や地震に強い新しいガス管!

土中埋設管に**ポリエチレン管(PEP)**を使用します。素材はポリエチレンなので、腐食に強く可とう性もあるので地震でガス管が折れることもありません。ただし、紫外線には弱いので屋外露出部の配管には適していません。

埋設前の白ガス管

埋設後5年経過

埋設後10年経過

埋設後15年経過

埋設後20年経過



飲食店事業者の不適切な使用等に起因する事故が毎年発生しています。
お店の方だけでなくお客様にも被害が出るケースがあります

CO(一酸化炭素)中毒にご注意!


無色・無臭なので、とても気づきにくい
毒性は強力、少量でも危険です。

1 換気忘れにご注意を!



給気口が荷物などで塞がっていないか、確認してください。給気不足だと不完全燃焼を起こし、CO中毒の原因となります。
特に業務用の厨房はガスの使用量が多く、長時間使用するため、十分な換気が必要です。

2 換気の確認とレンジフードのお手入れ!



ガス機器を使うときや使用中は、換気扇や排気ファンが稼働していることを必ず確認してください。換気設備・排気設備・ガス機器の給気口などに油汚れやホコリが詰まっていますか? 給気不足により不完全燃焼が起こり、COが発生する場合があります。

ガスを
安全に使用する

ガス安全広報キャラクター
我須野さん

**4つの
ポイント**



**3 万一に備え
「業務用換気警報器」**

COは極めて毒性が強く無色無臭です。気づかぬうちにCO中毒になると身体が動かなくなり死に至ることもあります。業務用換気警報器はCOを感知して、ランプと音でお知らせします。

4 ガス機器の異常を感じたらすぐ連絡!

ガス機器の炎が安定しない・炎の色が赤い・においがするなどの異常を感じたときは、すぐにガスの使用をやめて「緊急時連絡先」にすぐ連絡してください。ガス機器は日頃からお手入れをしましょう。

電池式ガス・CO警報器

目立たない、でも安心。

電源コンセントが
必要ないのね!

天然ガス用の警報器が便利になって新登場!

「電池式」だから、コンセント不要。設置場所を選びません。
室内の雰囲気にも溶け込む、ガス・CO警報器です。

有効期限
5年

家庭用
ガス
CO

電池
駆動

コンパクト
デザイン

LEDと
音声警報

業界
最小幅

※LPガス用は
ございません。

電池式のガス警報器なので災害時や停電時でも常に安全を見張ります。



新コスモス電機
MC325

らくらくリース
月々270円(税込)



矢崎総業
YP-778A

販売価格
16,240円(税込)

お申込みはお客様サービス課までTEL 0155-24-4200