

WINTER SALE 2024

セール期間 11/5日~12/18 WED

今年最後の売り出し



今年は展示会 & 説明会も開催!

DAY1 2024.11.17 SUN

DAY2 2024.12.8 SUN

詳細は次号で!

11月5日からホームページで公開!



おびがす

おびひろ動物園の新しいキリン舎の内覧会に行ってきました。並んだ!!!

キレイ! 広い! 天井高い!! (当然)

キリン目線で作られた新しいおうち。

慎重派で優しい

キリンが早くのんびり

くつろげますように♡

楽しみです



帯広ガスからの大切なお知らせ


3年に1度の安心点検!!

ガス設備 定期保安点検

ガス事業法により4年以内に市内を一巡するよう地区ごとに定期点検を実施しています。

作業時間 15~20分
作業内容によりかわります

無料です



点検地区のご確認方法

ガスご使用量のお知らせ(兼)ガス料金等口座振替済領収証日頃、帯広ガスをご利用いただきありがとうございます。

料金番号 00987-6543-210

お客様名 帯ガス ほのお様
ご住所 帯広市西9条南8丁目5方書

日頃、帯広ガスをご利用いただきありがとうございます。

料金番号 00987-6543-210

お客様名 帯ガス ほのお様
ご住所 帯広市西9条南8丁目5方書

料金番号 00987-6543-210

頭5ケタの番号が点検該当地区です。

ガスご使用量のお知らせ

2024年5月分 期間 4月6日~5月5日

検針日 5月5日 振替予定日

当月指数 75.0 m³

前月指数 50.0 m³

メーターの差 見本 25.0 m³

今月のご使用量 25 m³

請求予定金額(税込)

【器具・工事金は含まれません。推定等、実際の請求額と異なる場合があります。】

ガス設備点検予定地区

・10/16~12/14まで

・00171 ・00173

・00174 ・00175

・00750

※訪問日は巡回状況により数ヶ月前後する場合がございます。

※訪問の月は巡回状況により数ヶ月前後する場合があります。

ガス設備定期保安点検に関するお問い合わせ

点検実施会社 OBIHIRO GAS

株式会社 帯ガスサービス

帯広市西9条南8丁目5 (帯広ガス株式会社内)

TEL(0155)24-6000

「帯広ガス LINE公式アカウント」から簡単にアクセスできます。

帯広ガスポータルサイト「myおびがす」



ほっと一息に関するお問い合わせ

ほっと ほわっと ぬくっと

帯広ガス株式会社

〒080-0019 帯広市西9条南8丁目5番地

☎(0155)24-4200

帯ガスだより 10月号 vol.199

ほっと一息

- 大人気! エコジョーズに替える人増えてます。
- 幕別町で既築戸建住宅限定のエコジョーズ補助金スタート!



- ガスと暮らしの安心運動2024
- WINTER SALEのお知らせ!

保安情報
定期保安点検のお知らせ
てくてく日記

帯広ガスのホームページもご覧ください
<https://www.obigas.co.jp>


帯ガスHPのQRコード



幕別町で既築戸建住宅限定のエコジョーズ補助金スタート!

幕別町では本年3月1日に「ゼロカーボンシティまくべつ」を宣言し、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指しています。その実現にむけて、家庭から排出される二酸化炭素を削減することを目的に既築戸建住宅における省エネガス機器(エコジョーズ・エコジョーズ+コレモ)に関する補助制度が始まりました。


BEFORE	AFTER	補助率	補助上限額
電化住宅or 灯油ボイラ住宅	エコジョーズ	1/5	16万円
	エコジョーズ+コレモ	1/5	36万円

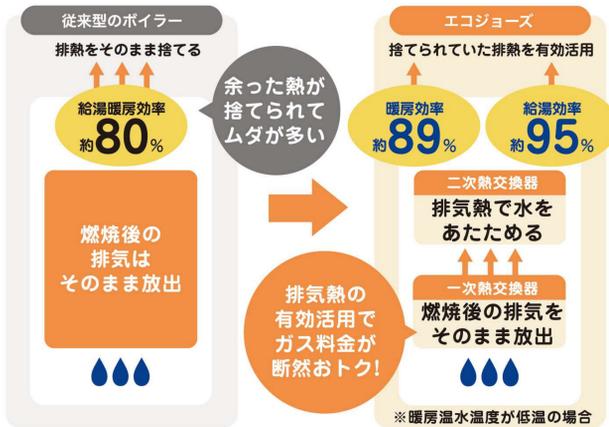

うちの暖房を利用して発電できる。それがコレモです。

ガスマイホーム発電

コレモ

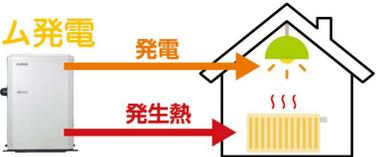


【交付対象者】
・幕別町内に住所を有する者。(同一申請者の申請は1回限り)

【交付申請受付期間】
・令和6年8月1日~令和7年2月10日
※補助金交付予定額が予算の範囲を超えていることが見込まれる場合は当該申請以降の申請書は受け付けられないものとします。

【重要確認事項】
・既存ボイラからエコジョーズへの切替が対象で新築住宅は対象外となります。
・補助金は現金ではなく、行政ポイント(まくPayカード)として交付されます。
・機器本体+工事費が補助対象ですが、既存ボイラの撤去費は補助対象外となります。

灯油セントラルから CHANGE!



エコジョーズ

エコジョーズに

替える人が 増えています!

オール電化から CHANGE!



「給湯&暖房の 光熱費がお得に!」

道内でついに 1万3千件突破!!

※北海道ガス調べ

灯油セントラルから エコジョーズに替えました!



切り替え前

給湯と暖房が一体型になって ボイラー周りスッキリ! 収納力UP!



切り替え後

燃焼時のにおいが 気にならなくなった!



切り替え前



切り替え後

オール電化から エコジョーズに替えました!



切り替え前

コンパクトだから省スペース! 光熱費もグンと下がり 冬でも安心!



切り替え後

ボイラーが省スペースなので 新しい収納スペースも できました!



切り替え前



切り替え後

「ガスと暮らしの安心」運動実施中!!

令和6年9月1日～11月30日

ガス機器使用時の換気、換気設備及び
ガス機器の点検・清掃・整備等
「日頃のチェック」で事故は防げます。

あなたの日頃のチェックでガスを快適＆安心にお使いいただけます。

みなさま一人ひとりがガス機器や接続具に
日頃から注意して、快適＆安全にガスを使いましょう。

●主催：一般社団法人日本ガス協会/一般社団法人日本コミュニティーガス協会 ●後援：経済産業省 ●協賛：一般社団法人日本ガス石油機器工業会/ガス警報器工業会

安心チェックポイント1


ガス警報器が作動したり、ガス臭いと
感じたときはすぐ帯広ガスへ!



警告

- 火気は絶対使用しないでください。
- 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。

火気厳禁



●窓や戸を大きく開けましょう。

●ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。

すぐガス事業者へ連絡してください

ガス漏れ等の
緊急時
24時間対応

- お名前 ●ご住所 ●ご近所の目標
- その場の状況をお知らせください。

帯広ガス株式会社 ☎(0155)24-4200

地震や火災の時も、あわてずに!

あせらず、揺れが止まってから使用中の
ガス機器の器具栓、ガス栓を閉めてください。

揺れがおさまってから…

- ①ガス臭いときは、窓を開けて風通しをよくし、メーターガス栓を閉めよう。ただし、帯広ガスにご連絡ください。(火気は絶対、使用しないでください。)
 - ②メーターガス栓、器具栓を開いてガスが出ていればそのまま使用できます。
○ただし、使用中は、その場を離れないでください。【もし、ガスが止まった時の供給再開にあたって】
 - ③ラジオ、テレビ、広報車などで、ガスの供給再開予定などをお知らせします。
 - ④帯広ガスの担当者がご家庭のガス設備を点検し、ガス漏れなどを調べ、安全確認をいたします。
- 【マイコンメーター設置の場合】
- ①マイコンメーターが作動しガスが止まっている状態の時はランプが点滅しています。復帰ボタンを押し、ランプの点滅終了後ガスが使用できます。
 - ②マイコンメーターは作動しないがメーターガス栓を閉じた場合すぐに器具を使用せず必ずメーターガス栓を開いてからご使用ください。逆の場合メーターが作動しガスを止め点滅いたします。その時はメーターガス栓を開き復帰して下さい。




安心チェックポイント2

ガス設備には、お客様の所有物と、
ガス事業者の所有物の2種類があります。

敷地内のガス設備は、お客様の所有物です。

敷地内のガス管や建物に組み込まれたガス管は、お客様の大切な所有物です。ガス管の修理、お取り替えは有償で施工させていただきます。

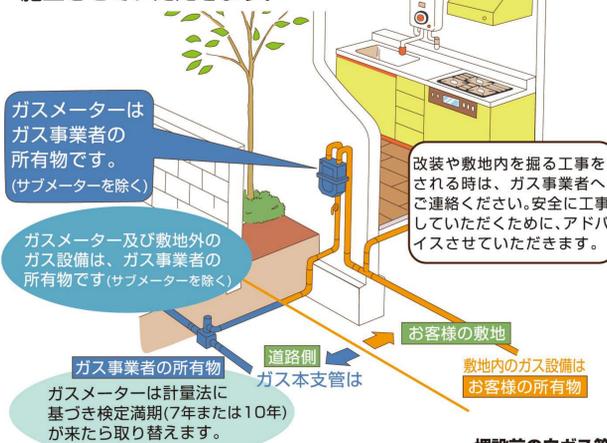

地中の古いガス管を
交換して安心!

土の中に埋められた亜鉛メッキ製のガス管(白ガス管)は、年を経るとともに腐食が進んでいきます。腐食したガス管を使用していると、ガス漏れの危険性があります。埋設されている環境にもよりますが、およそ20年が交換の目安です。

腐食や地震に強い新しいガス管!

土中埋設管にポリエチレン管(PEP)を使用します。素材はポリエチレンなので、腐食に強く、可とう性もあるので地震でガス管が折れることもありません。ただし、紫外線には弱いので屋外露出部の配管には適していません。

埋設前の白ガス管
埋設後5年経過
埋設後10年経過
埋設後15年経過
埋設後20年経過

飲食店事業者の不適切な使用等に起因する事故が毎年発生しています。お店の方だけでなくお客様にも被害が出るケースがあります

▲CO(一酸化炭素)中毒にご注意▲ 無色・無臭なので、とても気づきにくい毒性は強力。少量でも危険です。

1 換気忘れにご注意!

給気口が荷物などで塞がっていないか、確認してください。給気不足だと不完全燃焼を起こし、CO中毒の原因となります。特に業務用の厨房はガスの使用量が多く、長時間使用するため、十分な換気が必要です。

2 換気の確認とレンジフードのお手入れ!

ガス機器を使うときや使用中は、換気扇や排気ファンが稼働していることを必ず確認してください。換気設備・排気設備・ガス機器の給気口などに油污やホコリが詰まっていると、給気不足により不完全燃焼が起こり、COが発生する場合があります。

ガスを安全に使用する

ガス安全広報キャラクター 我須野さん

4つのポイント

3 万が一に備え「業務用換気警報器」

COは極めて毒性が強く無色無臭です。気づかぬうちにCO中毒になると身体が動かなくなり死に至ることもあります。業務用換気警報器はCOを感知して、ランプと音でお知らせします。

4 ガス機器の異常を感じたらすぐ連絡!

ガス機器の炎が安定しない・炎の色が赤い・においがするなどの異常を感じたときは、すぐにガスの使用をやめて「緊急時連絡先」にすぐ連絡してください。ガス機器は日頃からお手入れをしましょう。

電池式ガス・CO警報器 電源コンセントは必要ないのね!

目立たない、でも安心。天然ガス用の警報器が便利になって新登場!

「電池式」だから、コンセント不要。設置場所を選びません。室内の雰囲気にも溶け込む、ガス・CO警報器です。

有効期限	家庭用ガスCO	電池駆動	コンパクトデザイン	LEDと音声警報	業界最小幅	※LPガス用はございません。
5年						

電池式のガス警報器なので災害時や停電時でも常に安全を見張ります。

矢崎総業 YP-778A 通常価格16,200円(税込)
販売期間 2024 9/1~11/30 特別販売価格 11,000円(税込)

お申込みはお客サービス課までTEL 0155-24-4200

令和6年9月1日～11月30日 「ガスと暮らしの安心」運動実施中!

都市ガスを使うときに
知ってほしい
4つのポイント



一酸化炭素(CO)中毒
事故を防ぐために

ガス漏えいによる爆発、
火災事故を防ぐために

十分な換気をして
いますか?



ガスが燃えるには新鮮な空気が必要です。ガス機器を使うときは、換気扇を回す、窓を開けるなど必ず換気をしましょう。燃焼するための空気(酸素)が不足するとガス機器が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素(CO)中毒の原因になる恐れがあります。



天ぷら油火災や、
着衣着火事故が起きぬよう
ガスコンロを
正しく使っていますか?




調理中は天ぷら鍋から目を離さず、揚げ物はセンサー(SIセンサー)が組み込まれているコンロを使用しましょう。油は一定温度に達すると自然に発火し、火災の危険があります。ガスコンロ使用中は体や衣服を炎に近づけないよう注意してください。

古いガス機器を
安全型のガス機器へ
交換されていますか?



ガス機器も古くなると部品が劣化し火災や事故のおそれがあります。古いガス機器は安全装置の付いた「安全型ガス機器」に早めに交換しましょう!

形状にあった
適切な接続具を
使っていますか?



「ガス機器」、「ガス栓」は、種類によって接続する口の形状やサイズが異なります。正しく接続をしないとガス漏れ、火災などの原因に!ガス機器および接続具の取扱い説明書をよく読んで、接続の形状やサイズに合ったもので接続しましょう。

ガスの種類を知って正しく使用しましょう!
お届けしているガスの種類は…

天然ガス(13A) ・帯広市内(一部を除く)
プロパンガス(LPG)
帯広市 ・大空町
幕別町 ・旭町・千住101ニュータウン・あかしゃ南・チロットニュータウン
音更町 ・木野団地・宝来団地・柳町団地・雄飛ヶ丘・すずらん台・緑陽台・リバーサイド公園緑町

⚠️ ご注意
ガス機器がガスの種類と合っていないと、正常な燃焼をせず、有毒なCO(一酸化炭素)が発生し中毒等となる恐れがあります。

ガス機器とガスの種類があっているかどうか必ずご確認ください。

AB-120(a)1	形式
○ガス用○	適合するガスの種類
○○○kW(○○○kcal/k)	ガス消費量
200507-0001	製造年月・製造番号
○○○株式会社	メーカー名

※ CO(一酸化炭素)中毒の初期症状として、頭痛、吐き気、気分が悪いなど、風邪に似た症状が現れます。症状が重い場合、死亡事故につながる恐れがあります。

もしもの備えに、おすすめします。Siセンサー・コンロ
すべてのバーナーに充実の安心感。

調理油過熱防止装置
鍋底の異常な過熱を検知し自動消火
揚げ物調理時やお鍋の空焚きなど、鍋底の異常な過熱をセンサーが感知し、自動消火するので安心です。

立ち消え安全装置
もしものときにガスを自動的にストップ
煮こぼれや風などで知らない間に火が消えても、炎の熱を感知して自動的にガスを止めるので安心です。

コンロ・グリル消し忘れ消火機能
内蔵されている消し忘れ消火機能により、コンロ・グリルとも一定時間で自動消火して、万一の消し忘れをカバーします。

使用していないガス栓の誤開放にご注意を!

ゴム管止め
ガス管が抜けにくいようにゴム管止めをご使用ください。

ガス栓
ガス機器が接続されていないガス栓を誤って開けると、ガスが漏れて大変危険です。接続されていないガス栓には「ガス栓キャップ」をかぶせてください。また古いガス栓をお使いの場合は、より安全型のヒューズガス栓への交換をお勧めします。(詳細は帯広ガスへ)

ガスソフトコード
現在市販されているガス用ゴム管は全て耐久性にすぐれたガスソフトコード(白色系)になっています。

ガス栓キャップ
使わないガス栓にはガス栓キャップをかぶせてください。